


千葉市斎場受変電設備修繕

図面番号	図面名称	縮尺
E-00	表紙・図面リスト	A1:NON SCALE A3:NON SCALE
E-01	配置図	A1:1/500 A3:1/1000
E-02	受変電設備 單線結線図	A1:NON SCALE A3:NON SCALE
E-03	受変電設備 電気室平面図	A1:NON SCALE A3:NON SCALE

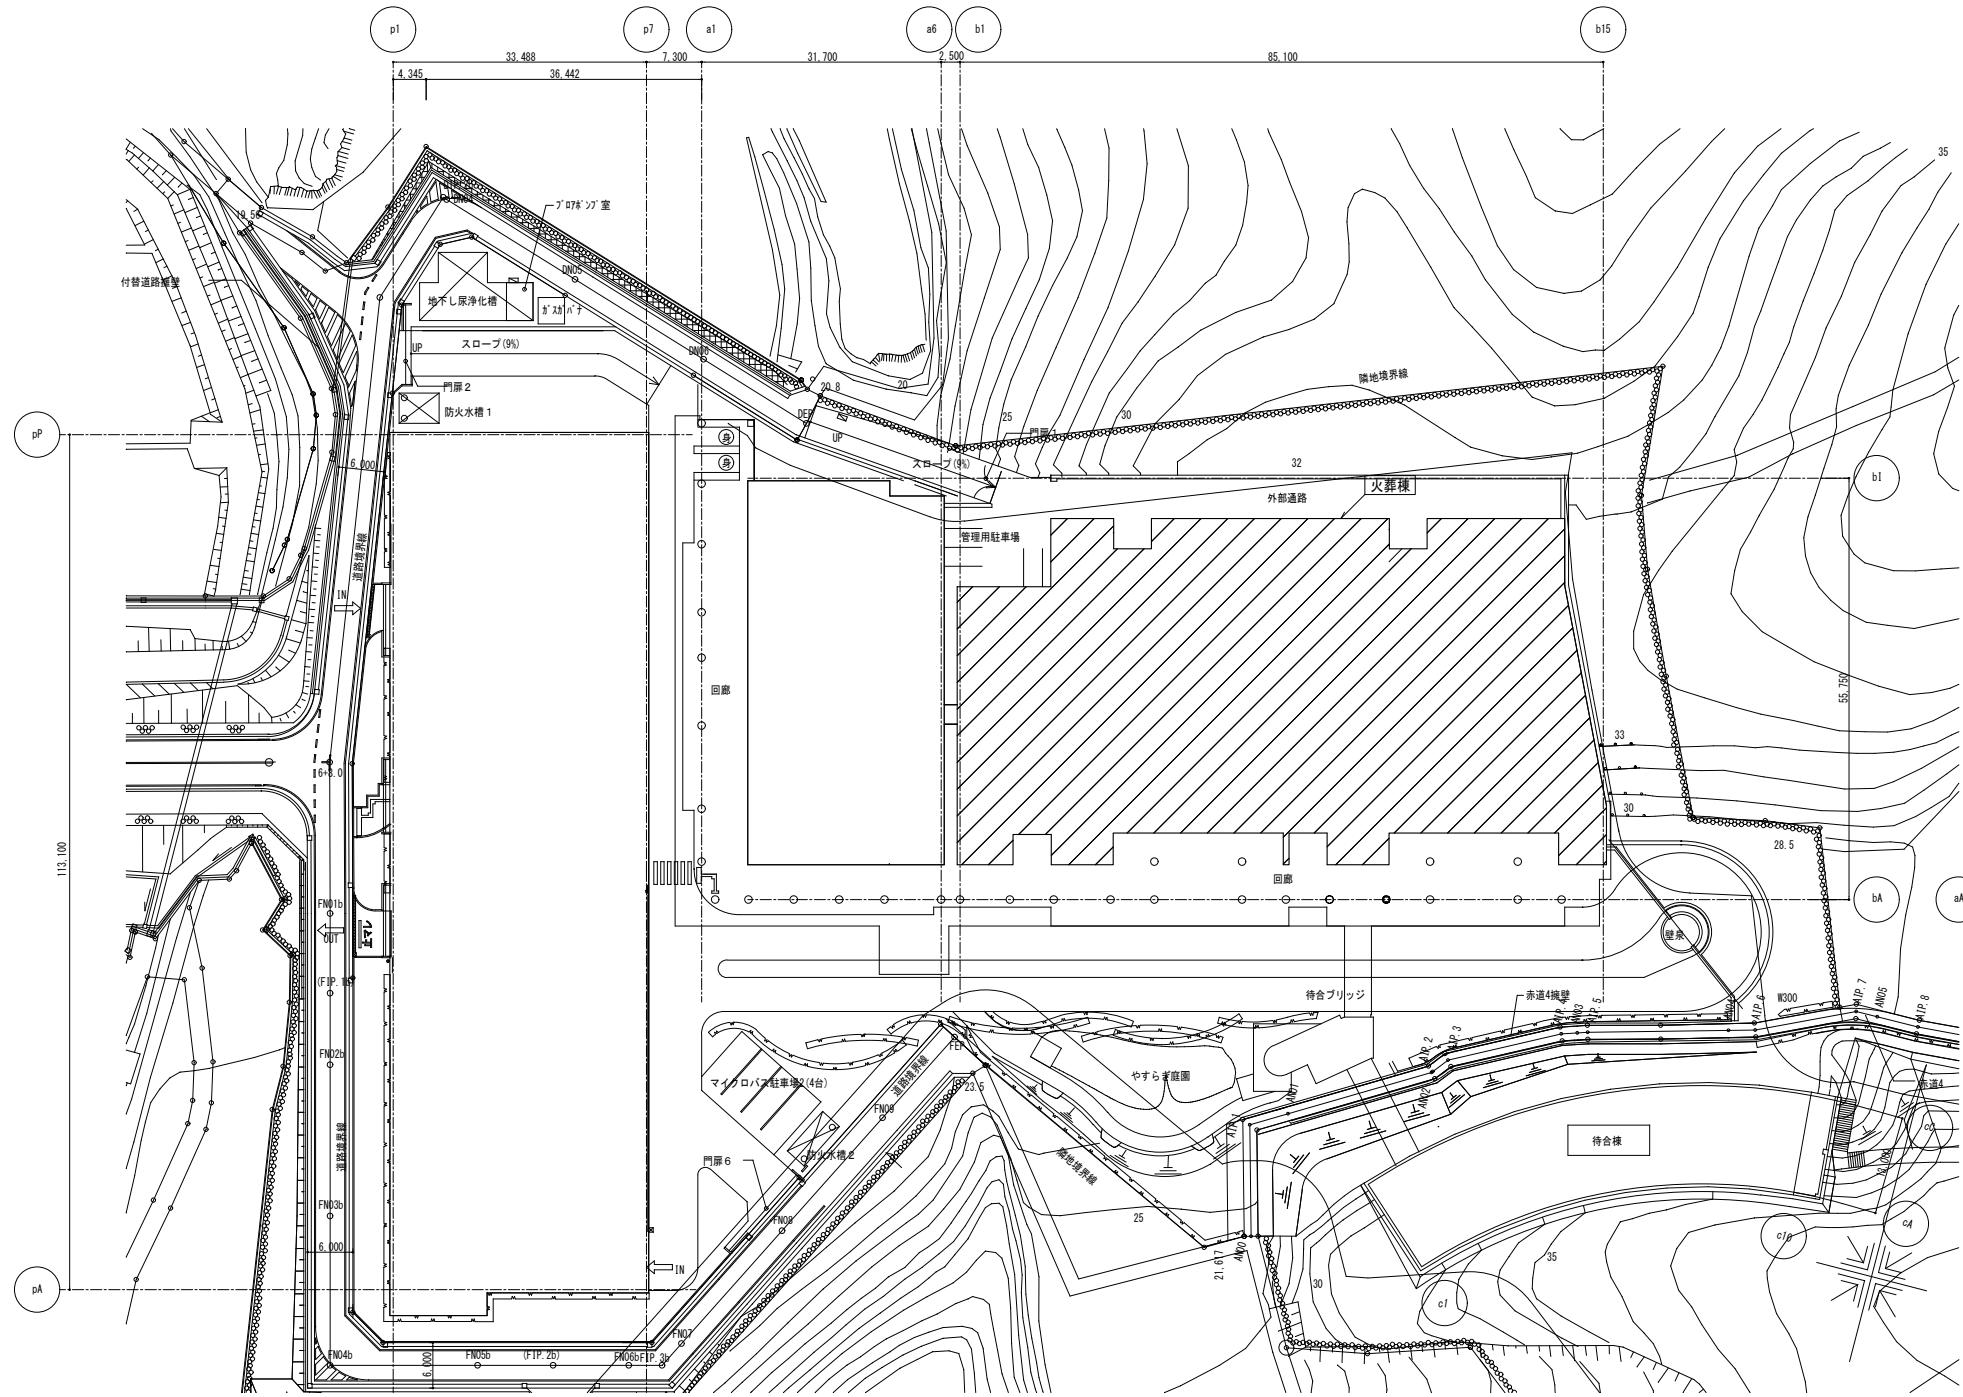


修繕場所
千葉市斎場 火葬棟2階 電気室
千葉市緑区平山町1762番地2

修繕概要
本修繕は、千葉市斎場における受変電設備の更新を行うものである。

特記事項

- 施工にあたっては、十分な安全対策を施し、工程、工法及び安全対策等を説明し、施設管理者に十分な周知のうえ了解を得てから実施すること。また、施設運営に支障のないように工程を配慮すること。
- 本修繕に際する関係諸官庁への届出等は受注者にて代行し、その費用も受注者の負担とする。
- 施工に関しては、施設管理者と協議の上、出来る限り施設運営に支障がないように配慮すること。
- 停電を伴う作業は、施設管理者及び所管課担当者と日時を調整の上、電気主任技術者立会のもと行うこと。なお、停電作業中に必要な電源は、施設管理者及び所管課担当者に確認の上、仮設発電機にて供給し、その費用も受注者の負担とする。
- 本修繕に必要な費用（搬出入費、処分費等）は受注者の負担とする。
- 本電気工事は有資格者にて施工すること。
- 撤去品の処分も今回工事に含む。

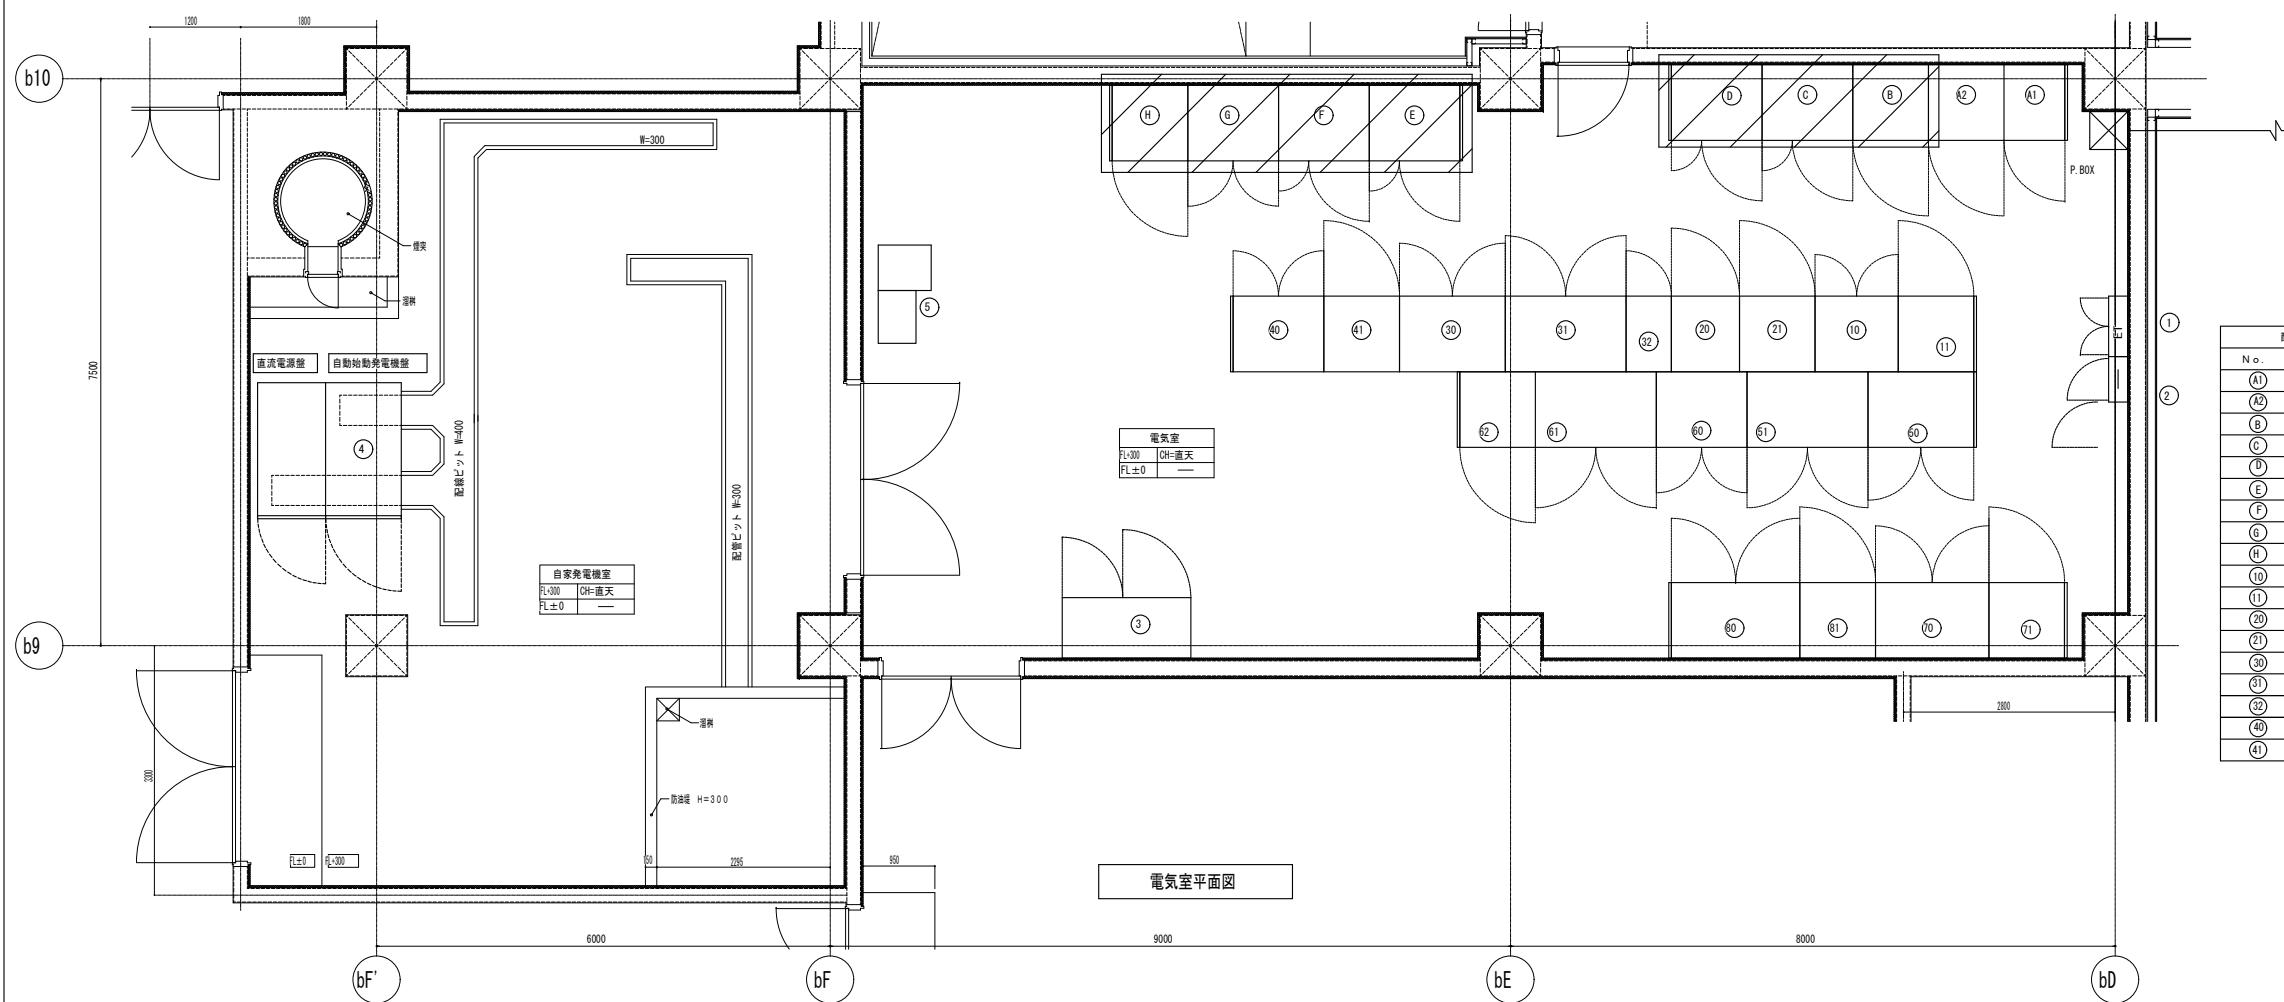

配電盤名稱リスト		配電盤名稱リスト	
N.o.	盤名稱	N.o.	盤名稱
(A1)	取引計器盤	(50)	低圧(保安電灯)変圧器盤
(A2)	高圧引込盤	(51)	低圧(保安電灯)盤
(B)	高圧受電盤	(60)	低圧(保安動力)変圧器盤
(C)	高圧錆電盤 No.1	(61)	低圧(保安動力)盤 No.1
(D)	高圧錆電盤 No.2	(62)	低圧(保安動力)盤 No.2
(E)	高圧錆電盤 No.3	(70)	低圧(炉用動力)変圧器盤 No.1
(F)	高圧錆電盤 No.4	(71)	低圧(炉用動力)盤 No.1
(G)	高圧コンデンサ盤 No.1	(80)	低圧(炉用動力)変圧器盤 No.2
(H)	高圧コンデンサ盤 No.2	(81)	低圧(炉用動力)盤 No.2
(10)	低圧(一般電灯)変圧器盤 No.1		
(11)	低圧(一般電灯)盤 No.1	(1)	接地端子盤
(20)	低圧(一般電灯)変圧器盤 No.2	(2)	制御端子盤
(21)	低圧(一般電灯)盤 No.2	(3)	蓄電池電源盤
(30)	低圧(一般動力)変圧器盤 No.1	(4)	自動始動発電機盤
(31)	低圧(一般動力)盤 No.1	(5)	太陽光発電インバータ
(32)	低圧(蓄電池)盤		
(40)	低圧(一般動力)変圧器盤 No.2		
(41)	低圧(一般動力)盤 No.2		

：修繕範囲

千葉市保健福祉局医療衛生部生活衛生課	修繕名称 千葉市斎場受変電設備修繕	設計年月日	令和 7年 7月 日	変更年月日	令和 年 月 日	変更年月日	令和 年 月 日	図面名 受変電設備 電気室平面図	縮尺 -	E-03
		特記事項		特記事項		特記事項				
		特記事項		特記事項		特記事項				
		特記事項		特記事項		特記事項				