


排水設備の確認のお願い

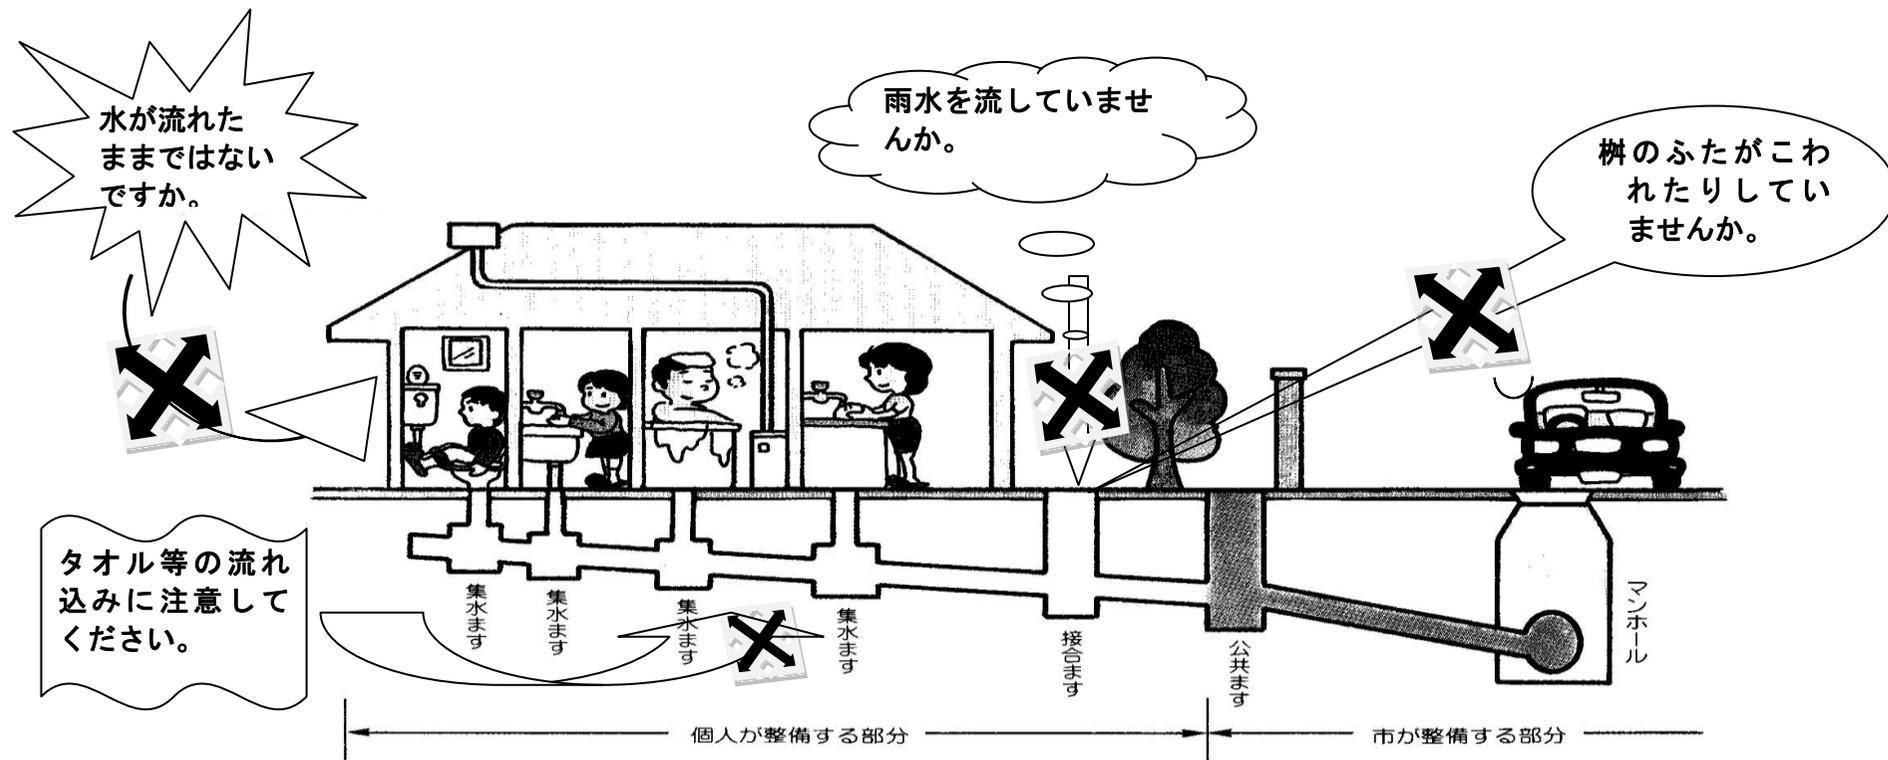

1. タオル等の異物の混入は、汚水管のつまりやポンプの故障の原因となります。
2. 生活雑排水とし尿以外の流入は、処理場の機能低下を起こします。
3. 屋根のない外流し・雨どいの水・庭にたまった雨水は、流すことはできません。

農業集落排水のことで、わからない
ことがありましたら、お問い合わせ
ください。

千葉市下水道経営課
農業集落排水事業室
電話 043-245-5762