


平成29年度 教室の温度・湿度測定結果 (N=48)

(箇所)

図3

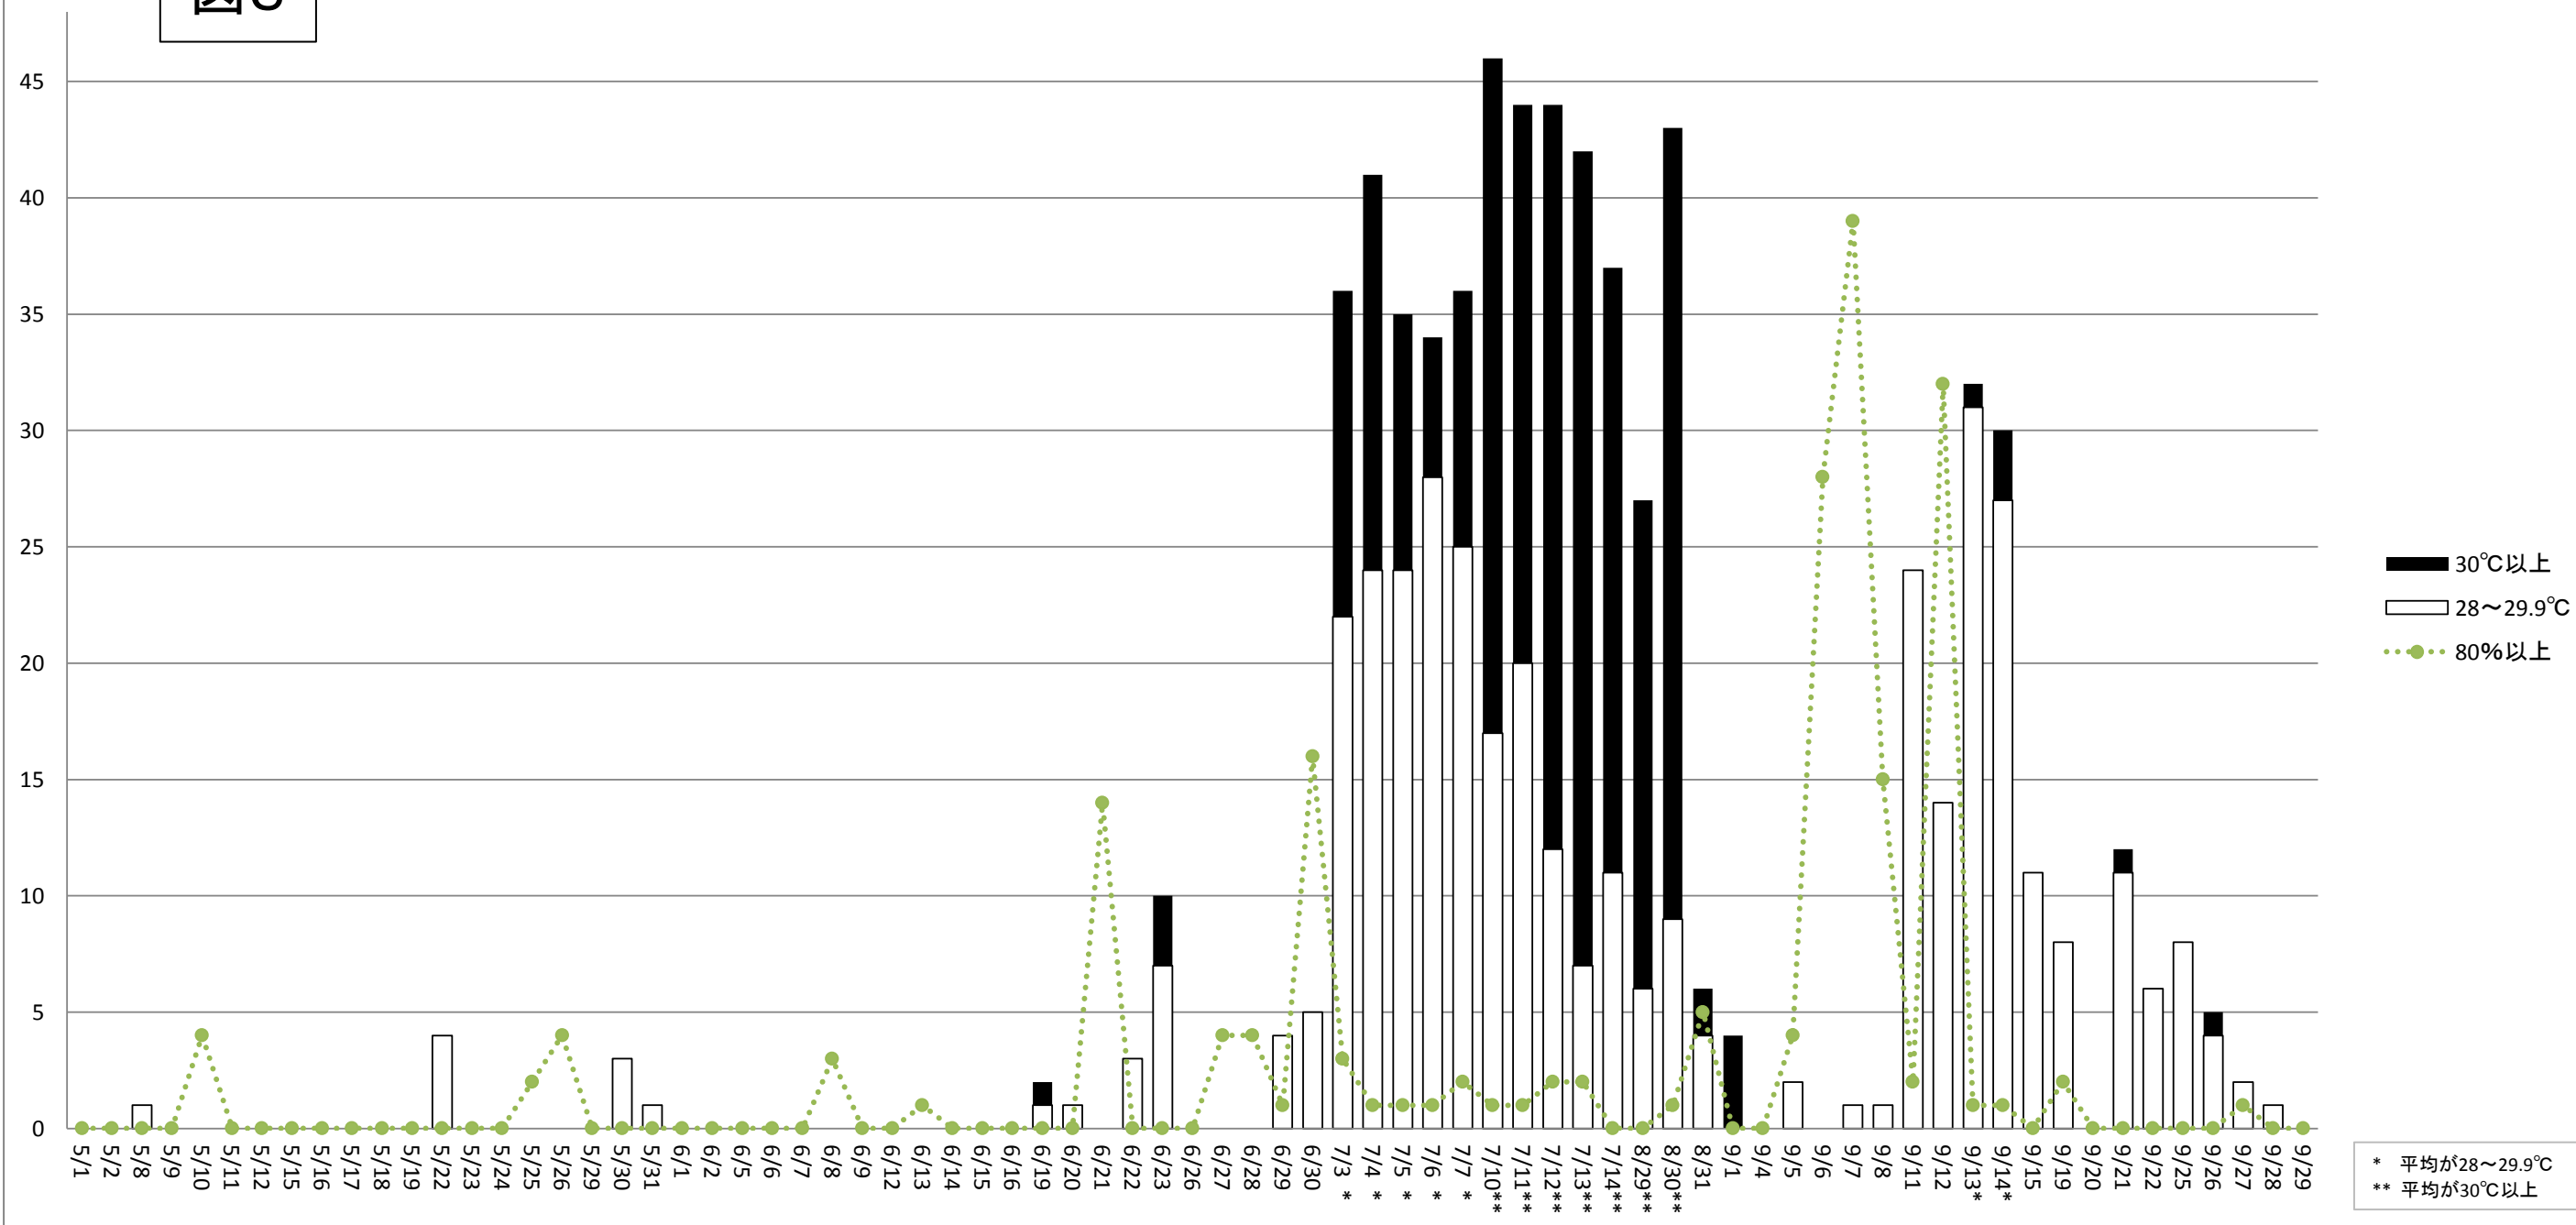

* 平均が28~29.9°C
** 平均が30°C以上