


平成29年度 小中学校の教室における熱中症(疑いを含む)の発生状況

No.	学校名	発生日及び発生時間		発生日の最高気温(千葉市)	発生場所	
1	小学校	5月31日	12時50分	27.1℃	屋内	教室
2	中学校	7月10日	11時00分	31.5℃	屋内	教室(理科室)
3	小学校	7月11日	11時10分	31.6℃	屋内	教室

※救急搬送によるものは、3件中1件

平成29年度 教室の温度・湿度測定結果 (N=48)

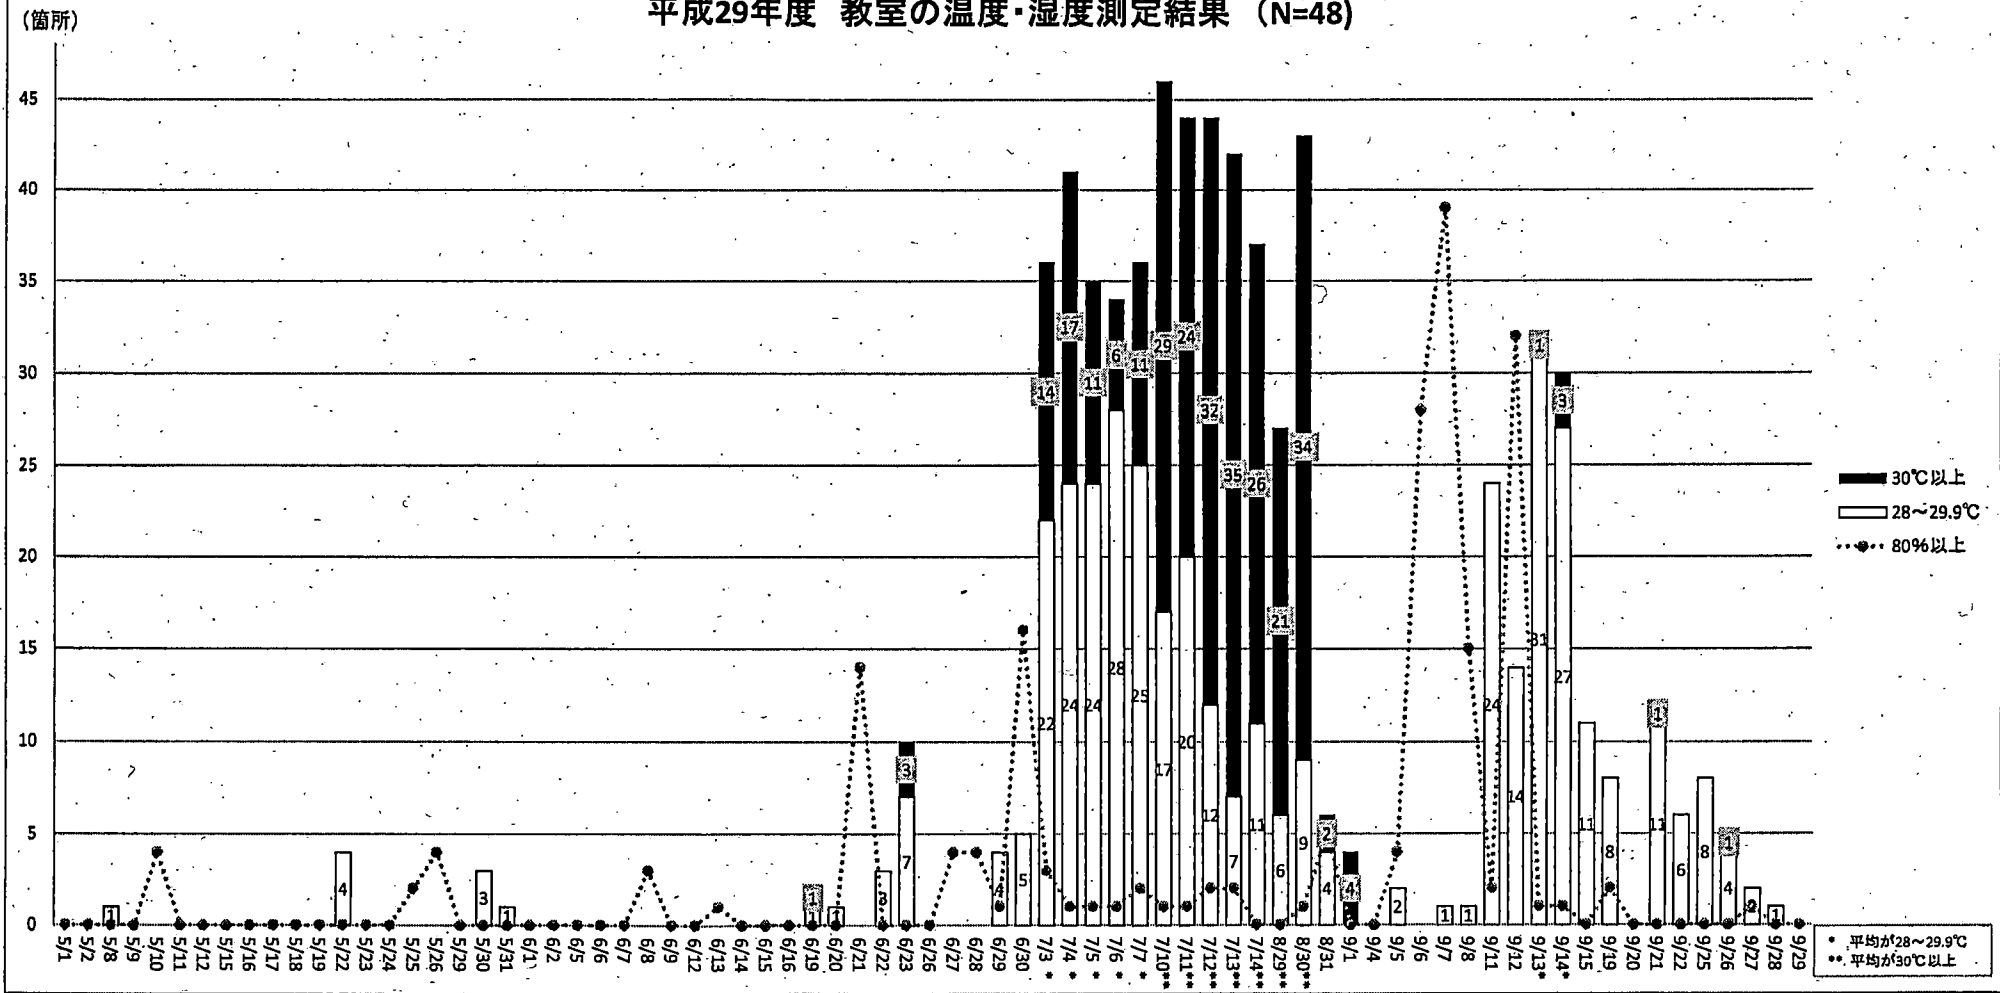

平成30年度については、WBGT指数も計測可能な温度計を使用して実施予定。

※ 7月15日～8月28日まで夏季休業